


COVID-19

SISTEMA DE VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO


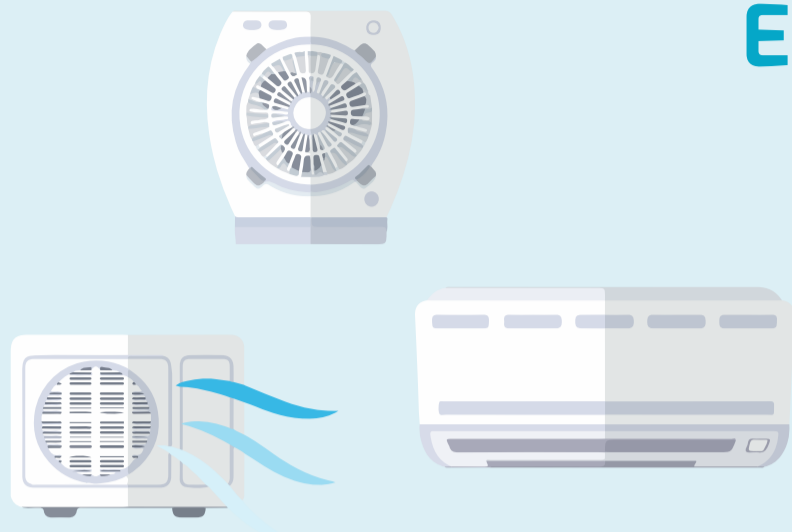


EM ESPAÇOS FECHADOS deve abrir as portas ou as janelas para manter o ambiente limpo, seco e bem ventilado.

Caso não seja possível, deve assegurar o funcionamento eficaz do sistema de ventilação, assim como a sua limpeza e manutenção.

SE NECESSITAR DE USAR UM SISTEMA DE VENTILAÇÃO de ar forçado, assegure-se que o ar é retirado diretamente do exterior.
Não ative a função de recirculação do ar.

MANTENHA OS LOCAIS VENTILADOS ABRINDO JANELAS E/OU PORTAS. Os sistemas de ventilação devem ser sujeitos, de forma periódica, a limpeza e desinfeção.

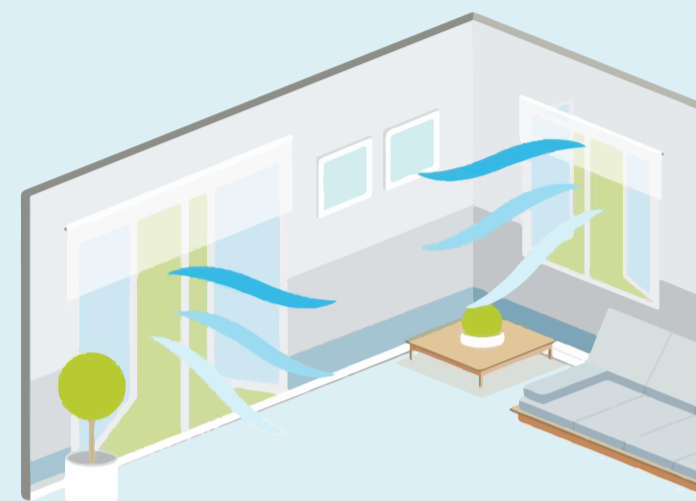

CENTRALMED

Faça a sua parte, Nós fazemos a nossa!

www.centralmed.pt | www.covid19.centralmed.pt